




Legenda:



- proj. oprawa oświetlenia parkowego

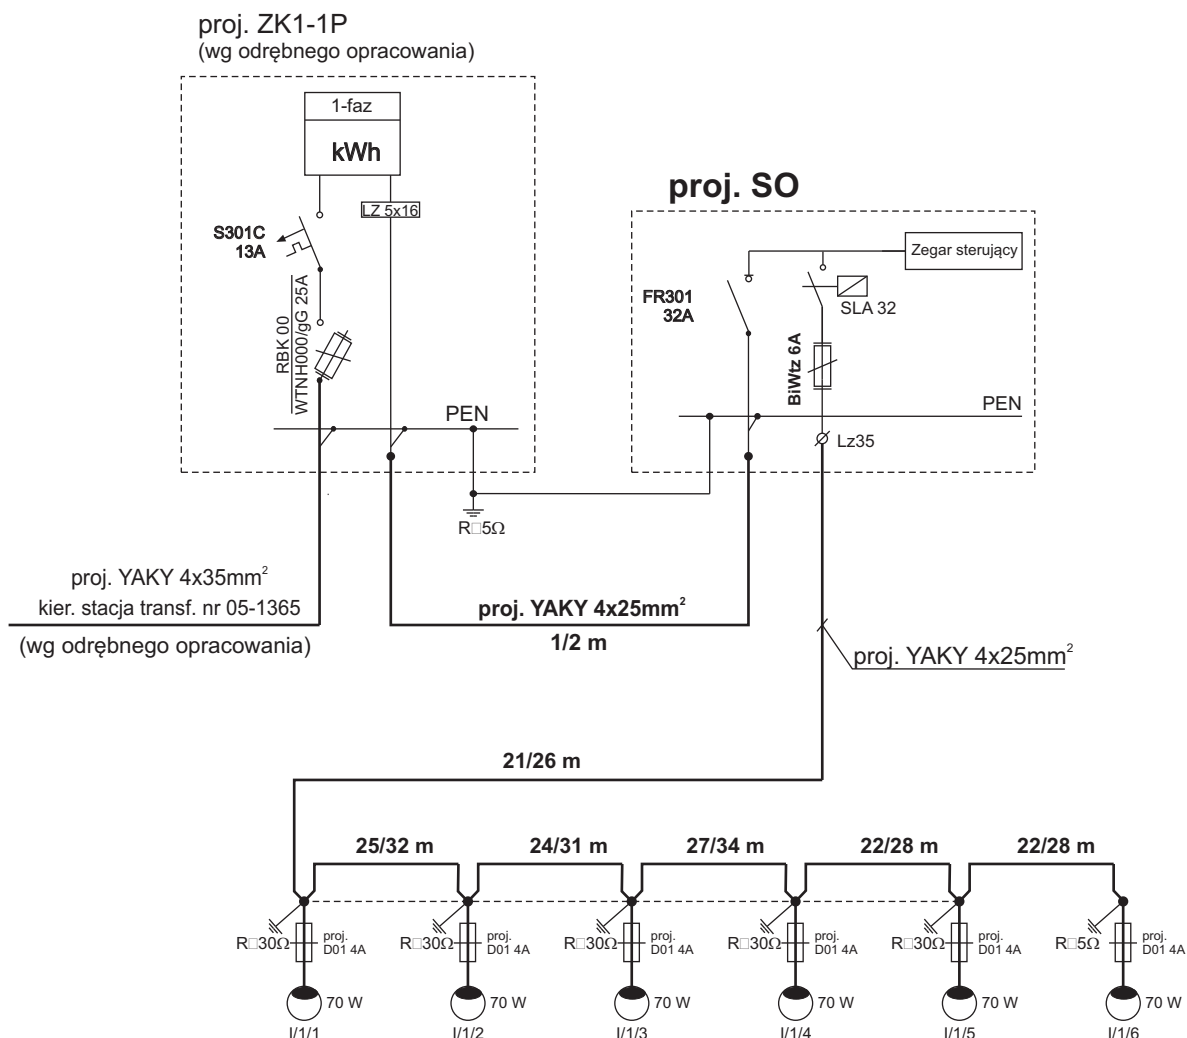

- proj. YAKY 4x25mm²



- proj. bednarka oc. 25x4mm

UWAGI!

1. W celu zasilenia projektowanego oświetlenia należy zmostkować istniejące (wolne) przewody w stacji oraz podpiąć przewody na listwie. Projektowany obwód zasilic z wolnego pola w isnt. szafce oświetleniowej.
2. Sieć kablową oświetlenia ulicznego zaprojektowano w układzie TN-C
3. W zakresie ochrony przeciwporażeniowej:
 - a) ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) pełni izolacja przewodów i kabli oraz obudowa części czynnych urządzeń elektrycznych - zgodnie z normą NSEP-E-004 dla linii kablowych.
 - b) ochronę dodatkową (przed dotykiem pośrednim) zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania - zgodnie z norma NSEP-E-001
3. Projektowane złącze kablowe ZK1-1P wraz z zasilaniem nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe

ELCOSS®

spółka z o.o.

60-167 Poznań, ul. Wołowska 92A

Obiekt:

**Oświetlenie drogowe w miejscowości
Zalesie Małe
gm. Kobylin
pow. krotoszyński woj. wielkopolskie**

Przedmiot projektu:

Schemat ideowy

Projektowała: mgr inż. E. Szymanowicz
Upr.bud. 358/89/Pw; 358/88/Pw

Opracował: inż. Jacek Cwojdzinski

Sprawdził: mgr inż. L. Kokorniak
Upr. bud. 321/76/Pw; 363/89/Pw

Data:

03.2011r.

Skala:

Symbol:

357/10

Nr rys.

3