


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

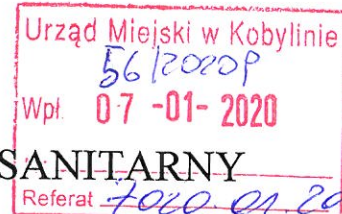

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl
- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew.45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn
www.psse-krotoszyn.pl

oryginał/kopia

ON-HK.421.4.3.2.2020

Krotoszyn, 02.01.2020r.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO KONSUMENTÓW
NA TERENIE GMINY KOBYLIN STREFY ZAOPATRZENIA
(od 1.01.2019 do 31.12.2019)**

Na podstawie § 23 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.) –

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza**

1. Na terenie gminy Kobylin ludność zaopatrywana jest w wodę przez następujących producentów: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich Strzelce Wielkie 84

2. Informacje:

- a) wielkość produkcji wody:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich - ok. **1546 m³/d**
- b) liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. **7800**
- c) jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji :
Jakość wody na podstawie badań PPIS i badań producenta odpowiadająca parametrom rozporządzenia, wodociągi na terenie gminy ocenione zostały pozytywnie. Uzdatnianie wody polega na jej filtrowaniu w zamkniętych filtrach piaskowo-żwirowych (odżelazianie i odmanganianie) i okresowa dezynfekcja wody podchlorynem sodu.
- d) przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów: w 2019 roku notowano przekroczenia dopuszczalnych parametrów:

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep Zalesie Wielkie	26.03.2019	HKL/N-571/2019	Bakterie gr. Coli 1 j.t.k.
Sklep Zalesie Wielkie	7.05.2019r.	HKL/N-772/2019	Twardość ogólna 538 mg/l
PPHU ul. Rębiechowska Kobylin	7.05.2019r.	HKL/N-773/2019	Twardość ogólna 538 mg/l

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
SUW Długołęka	01.10.19r.	HKL/N-1776/2019	Bakt. gr. Coli 1 jtk
Szkoła Smolice	01.10.19r.	HKL/N-1777/2019	Bakt. gr. coli 2 jtk

- e) zgłoszone niepożądane reakcje związane ze spożyciem wody: nie zgłaszano niepożądanych reakcji
- f) postępowania administracyjne: PPIS w Krotoszynie wydał 5 decyzji administracyjnych dopuszczających wodę wodociągowa do spożycie przez ludzi.
- g) działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne: w 2019 zwiększono dawkowanie chloru (w.Długołęka – październik 2019, w.Łagiewniki – marzec 2019), płukanie sieci -w.Łagiewniki – maj 2019)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

lek. med. Andrzej Rolie

Otrzymuje:
Burmistrz Miasta i Gminy Kobylin

T.H.

s.2/2