


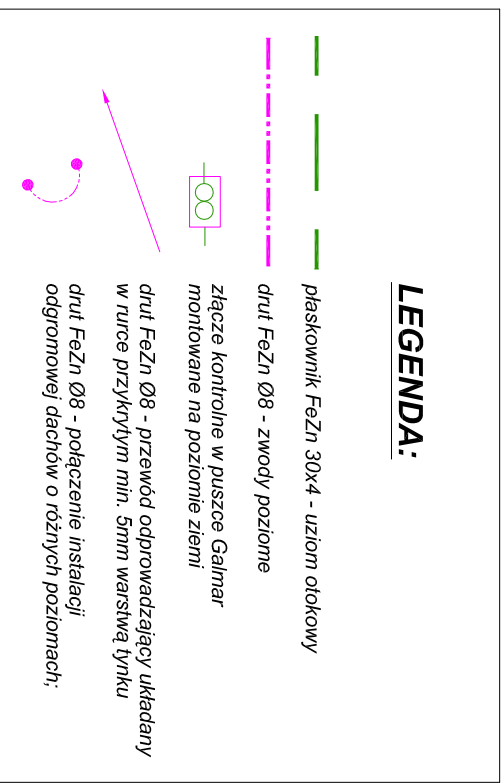

LEGENDA:

- plastownik FezN 30x4 - uzium otokowy
- drut FezN 08 - zwroty poziome
- złącze kontrolne na buszce Galmar montowane na poziomie ziemi
- drut FezN 08 - przewód odprowadzający uładowany w rurce przylutym min. 5mm warstwą cynku
- drut FezN 08 - połączenie instalacji odprowadzającej w izolacji podziemnej;

UWAGI:

Instalacja uziemienia:

1. Uziom wykonano jako obtokowy, płaskotokiem (Fe-20, 30x4 ułożonym w ziemi na głębokości 70 cm i minimum 1 m od budynku. W miejscu istniejącej płyty betonowej, wykonano uziom boczowy.
2. Z uziomu wykonano wypusty do podłączenia rozdzielnic głowej, głównej szyny podłączanej wytworniczych oraz wszystkich sieci wykonanych z elementów przewodzących, tj.: CO, wod-kan, gaz, itp.
3. Rezystancja wypadkowa uziomu $R_k = 15 \text{ Ohm}$.

Instalacja odgromowa:

1. Przebudowywano dach budynku szpitalny należący do wydziału wyczerpując wznoszący poziome wykończone dachem FeZn. Odbornym układowym na krótkich odstępach, 2. Ze zmontowanymi poziomymi łączącymi wszystkie metalowe elementy i urządzeniami montowanymi na dachu (t.j. gruncie wykończonego opornika), konty itp.
3. Przebudowy odprutekujące wykończone dachem FeZn. Odbornym układowym w turze poprzedzającym min. strumieniem wody. Przebudowy odprutekujące łączącymi poprzedzającą końcówką z istniejącym ułożeniem.

