


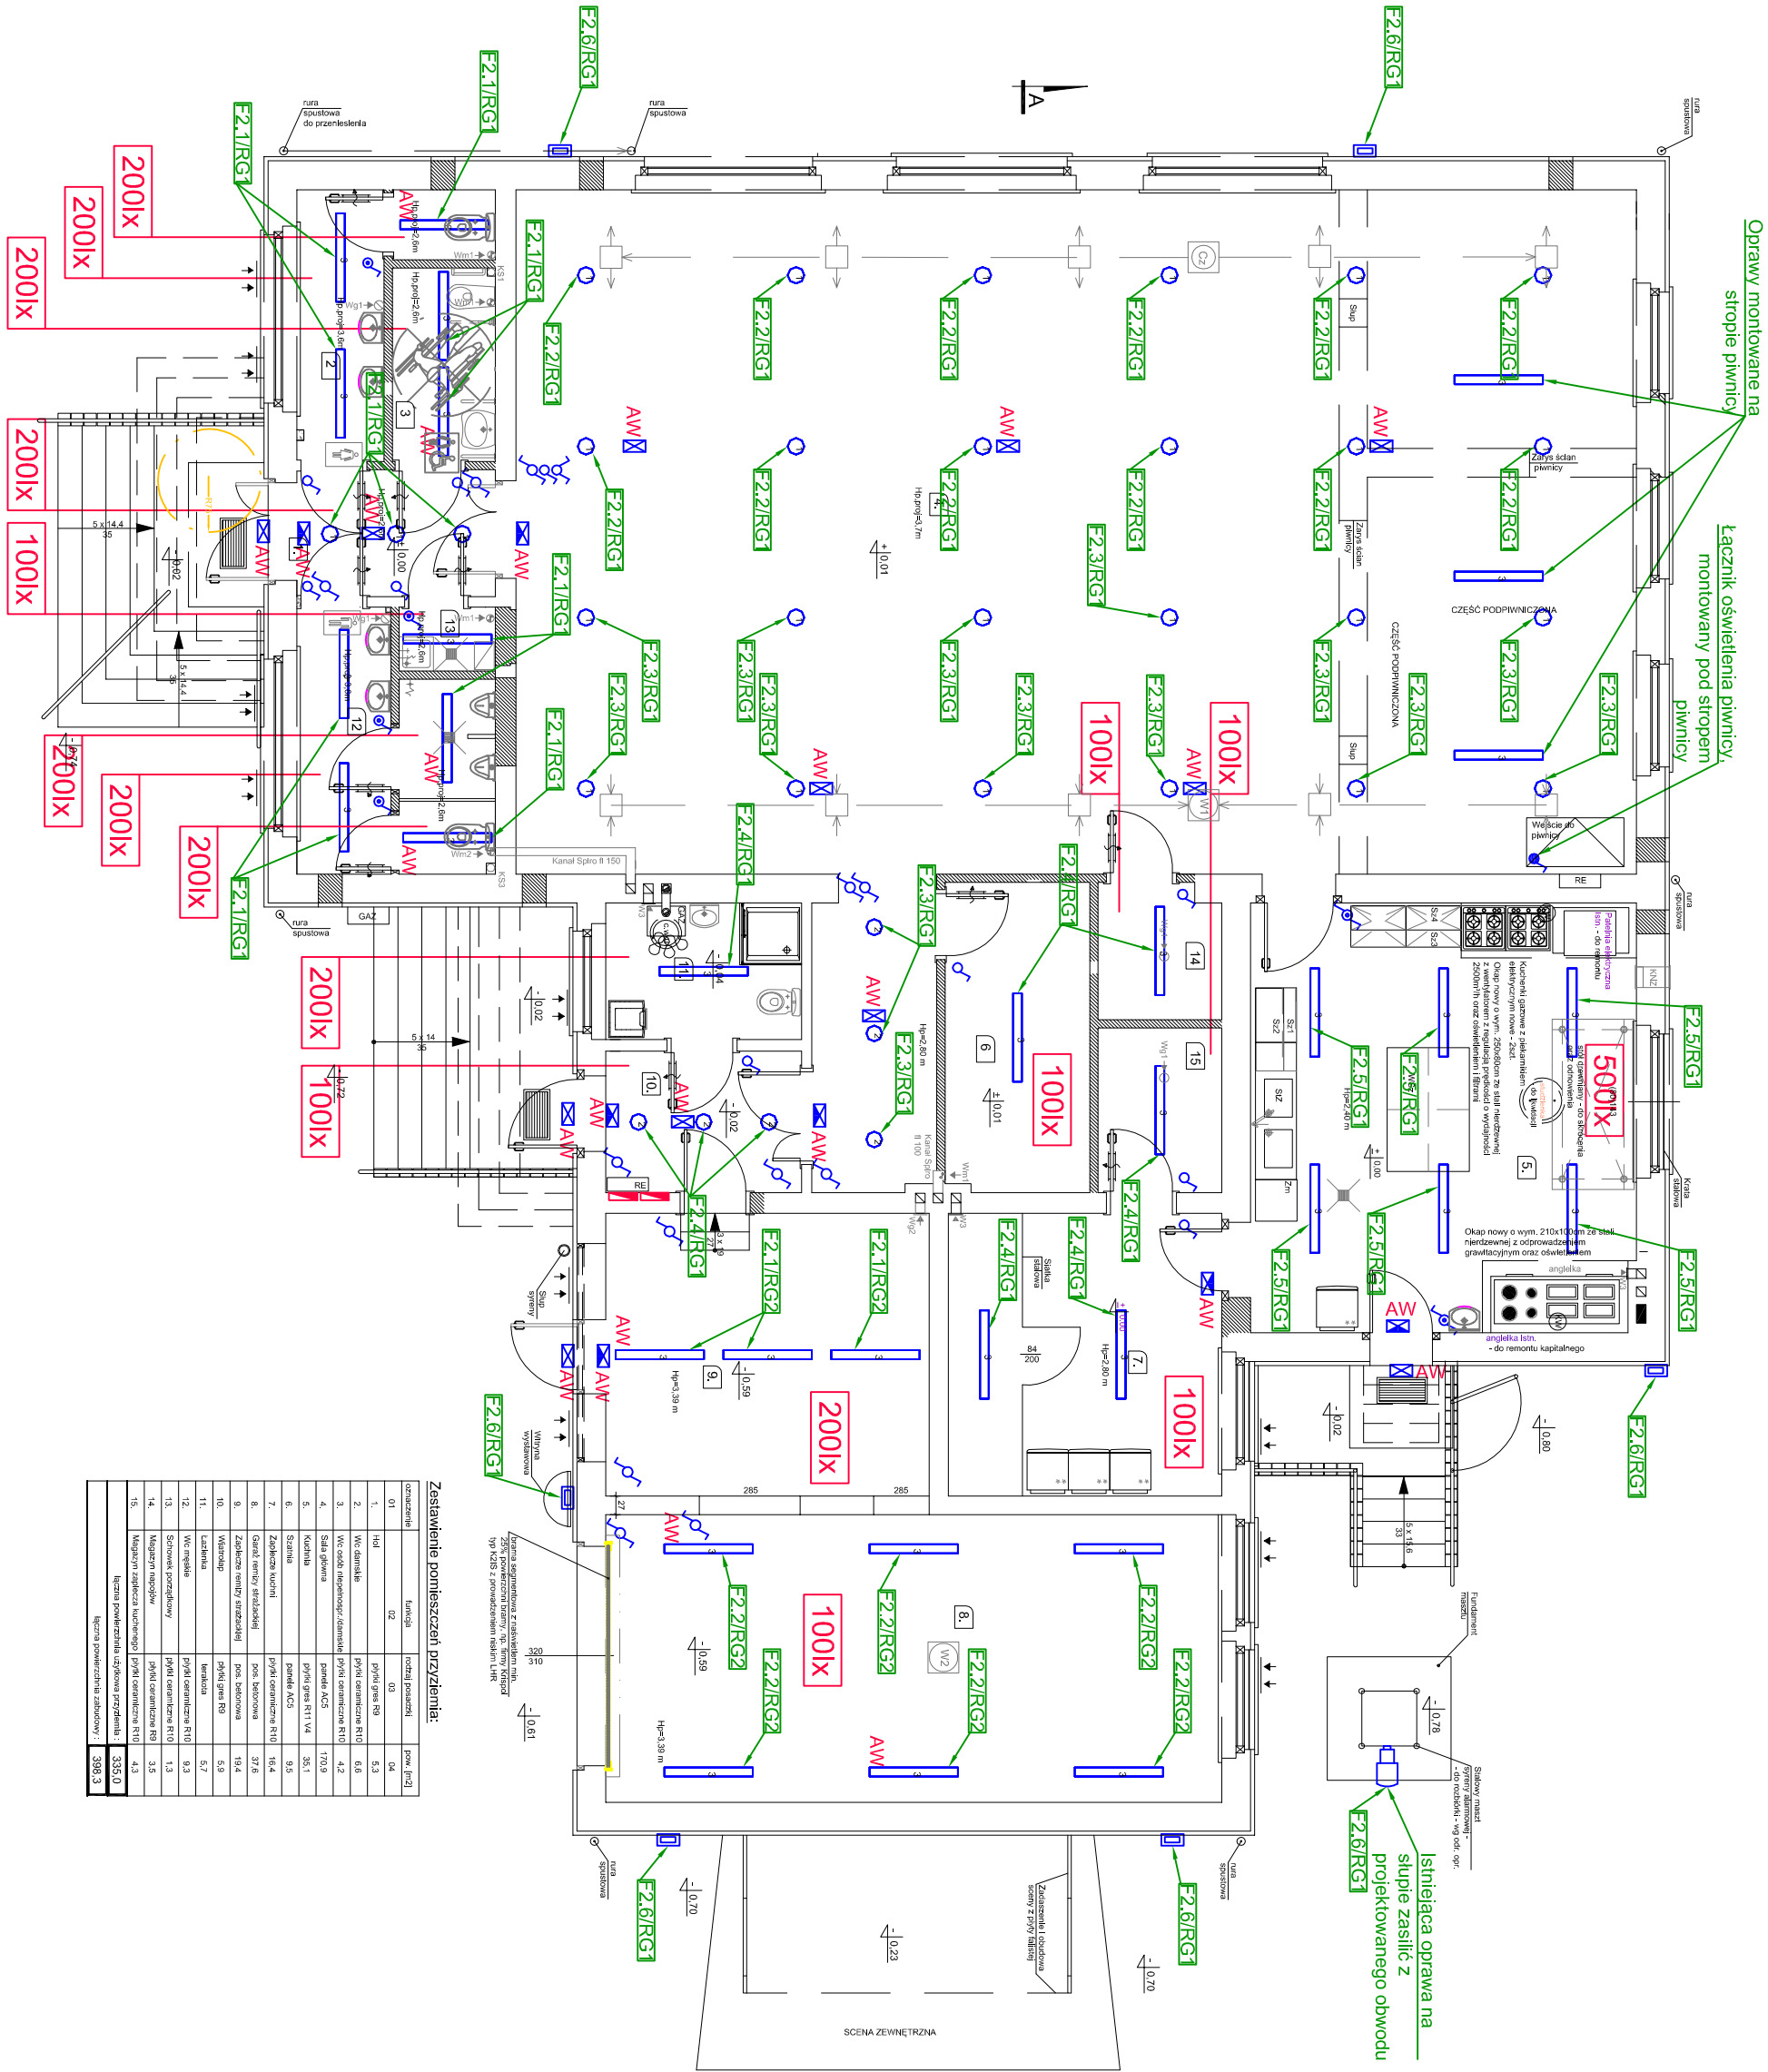

Zestawienie pomieszczeń przyziemia:

nr	nazwa	pow. [m ²]
1.	Hol	0,4
2.	Wł. garaż	0,6
3.	Kuchnia	12,0
4.	Salon	30,1
5.	Łazienka	9,5
6.	Łazienka	16,4
7.	Łazienka	37,6
8.	Łazienka	18,4
9.	Łazienka	5,9
10.	Łazienka	5,7
11.	Łazienka	9,3
12.	Łazienka	13,3
13.	Łazienka	13,3
14.	Łazienka	13,3
15.	Łazienka	13,3

LEGENDA:

- Oprawa świetłokłkowa z kloszem 2x26W IP65, EVG
- Oprawa typu downlight z dekoracyjną sztybą montowaną na dystansach 2x26W, IP20, EVG
- Oprawa montowana do stropu typu downlight z rastrem "turbo" 2x26W, IP20, EVG
- Oprawa ewakuacyjna 1h z autostaniem, CNBOP
- Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h z autostaniem, CNBOP
- Oprawa LED 11W, 4000K, IP65, montowana na elewacji w miejsce opraw istniejących
- Wymagane średnie nałożenie oświetlenia
- Łącznik pojedynczy IP20, 16A, p/I
- Łącznik schodowy IP20, 16A, p/I
- Łącznik pojedynczy IP44, 16A, p/I
- Łącznik schodowy IP44, 16A, p/I
- Punkt zasilania:
 - WK - wentylator kanałowy
 - WD - wentylator dachowy
 - OK - okap kuchenny
 - SY - syrena alarmowa
 - Ch - chłodnicwo
 - AG - agregat chłodniczy
- Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, p/I
- Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, p/I
- Gniazdo 400V, 16A, 3P+N+PE, IP20, p/I
- Gniazdo logiczne RJ45, p/I
- Przyścisł p.poz.
- Taśma FeZn - 30x4mm
- Dłut FeZn fi 8mm
- Uziom pionowy R<10 Ohm, min. h=5m
- Złącze kontrolne
- Rozdzielnica elektryczna

UWAGI:

- Uziom budynku należy wykonać jako pionowy pylonami wblanymi.
- Z uziomu wykonać wypusty do podłączenia rozdzielnic, główny szyny połączeń wyrównawczych oraz wszystkich sieci wykonanych z elementów przewodzących, tj. CO, wod-kan, gaz, itp.
- Rezyściencja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.
- Stosować przewody o izolacji 750V.
- Instalacje w budynku należy wykonać w trasach kablowych stalowych ocynkowanych oraz rurkach instalacyjnych, które należy układać w przestrzeni ponad płytą warstwową, zejszła do osprzętu wykonać w rurkach instalacyjnych.
- Wyłączniki montować na wysokości 140 cm od posadzki.
- Gniazda w sali głównej montować na wysokości 30cm od posadzki, w pozostałych pomieszczeniach 140cm od posadzki.
- Wewnątrz budynku należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze linką LGYto 1x6mm²